




yhteydessä vahingoittaa tai epäilee vahingoittaneensa sähkönjakeluun liittyviä laitteita tai rakenteita, on otettava yhteys sähkölaitokseen. Sivullisten pääsy vahinkopaikalle on estettävä sähkötapaturman vaaran vuoksi. Samasta syystä on odotettava sähkölaitoksen työntekijöiden paikalle saapumista, eikä esimerkiksi korjaustöihin saa ryhtyä ennen kuin ammattihenkilöt ovat paikalla.

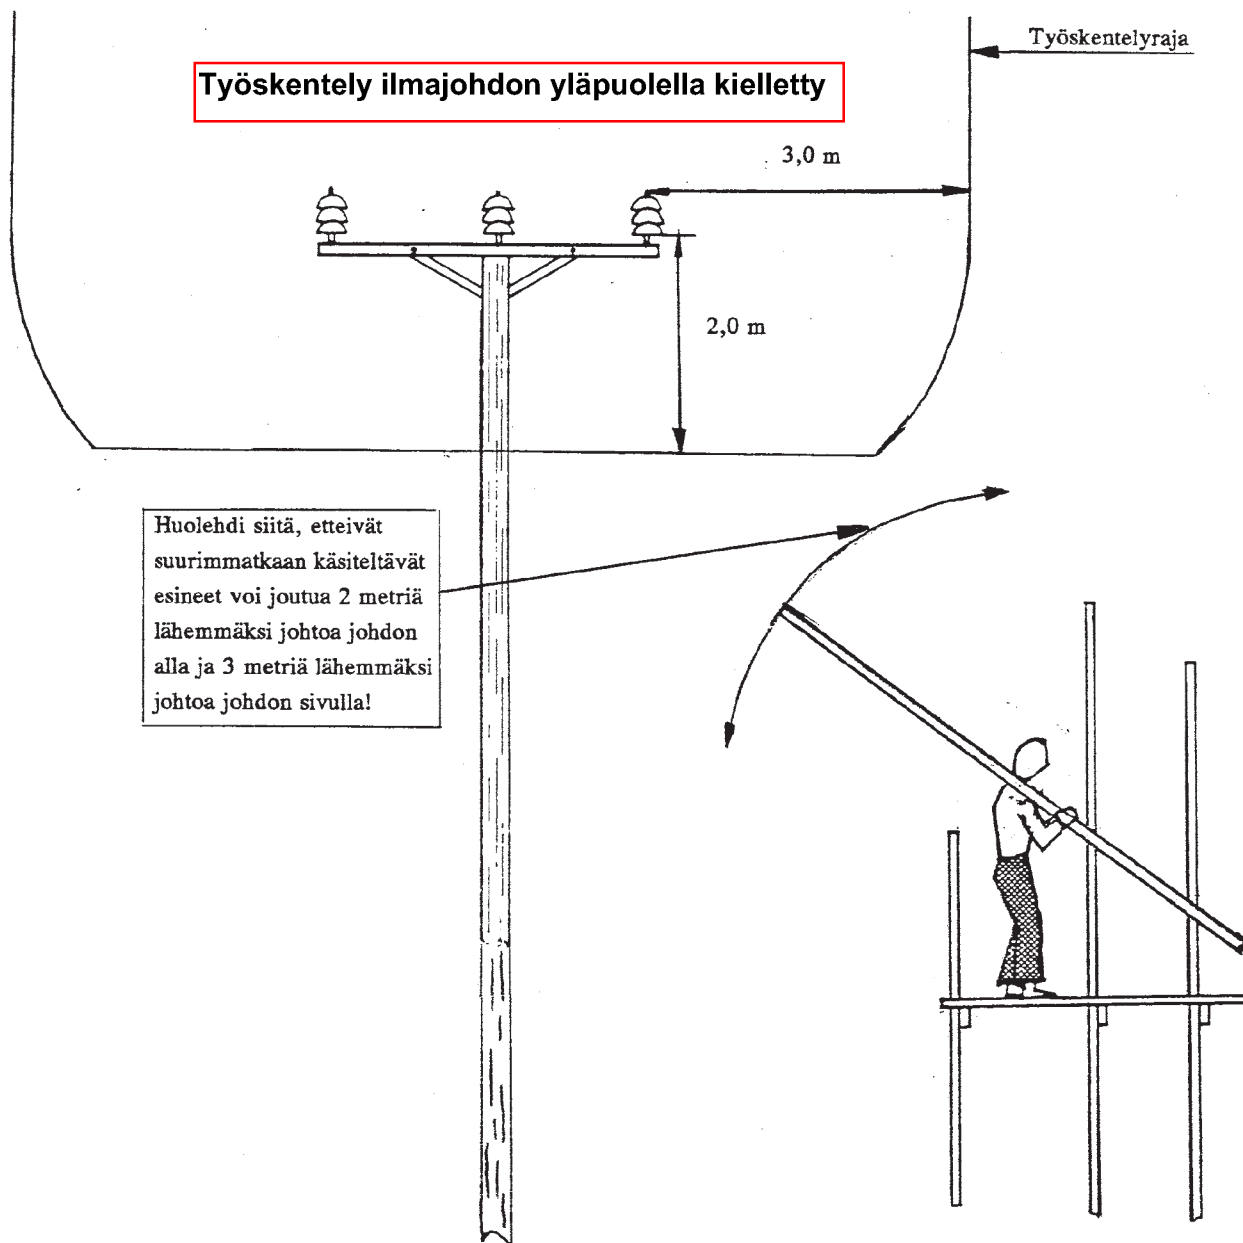

Kuva 10. Vähimmäisetäisyydet 20 kV avojohdon lähellä työskenneltäessä

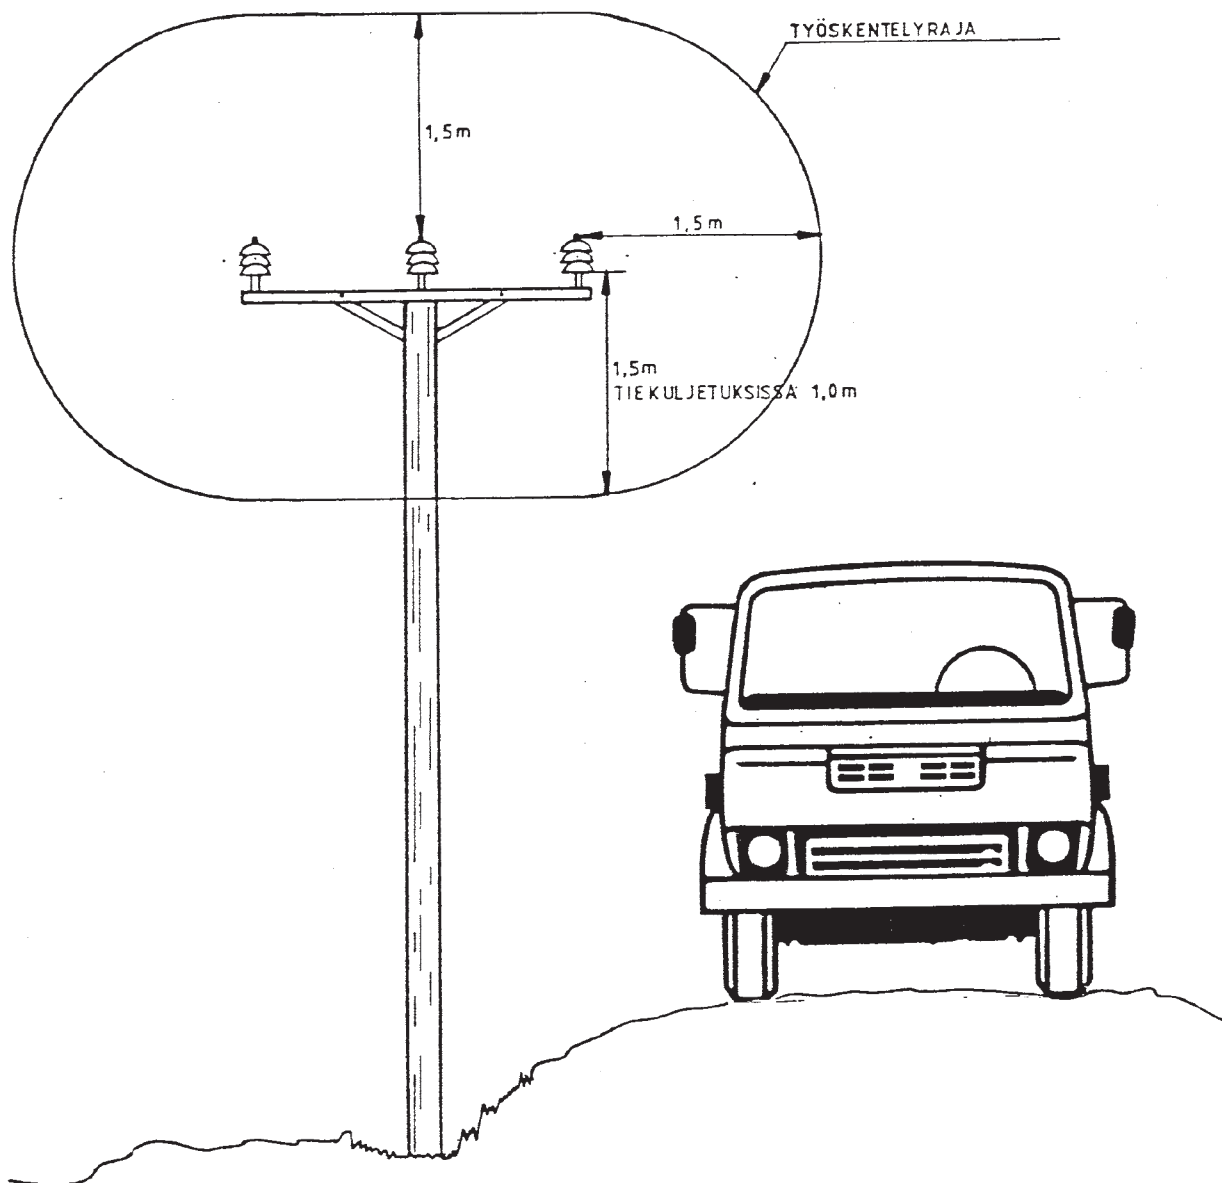

Kuva 11. Vähimmäisetäisyydet 20 kV avojohdosta kuljetuksissa sekä työskenneltäessä koneella, jonka ulottuma ei riipu käyttäjästä.

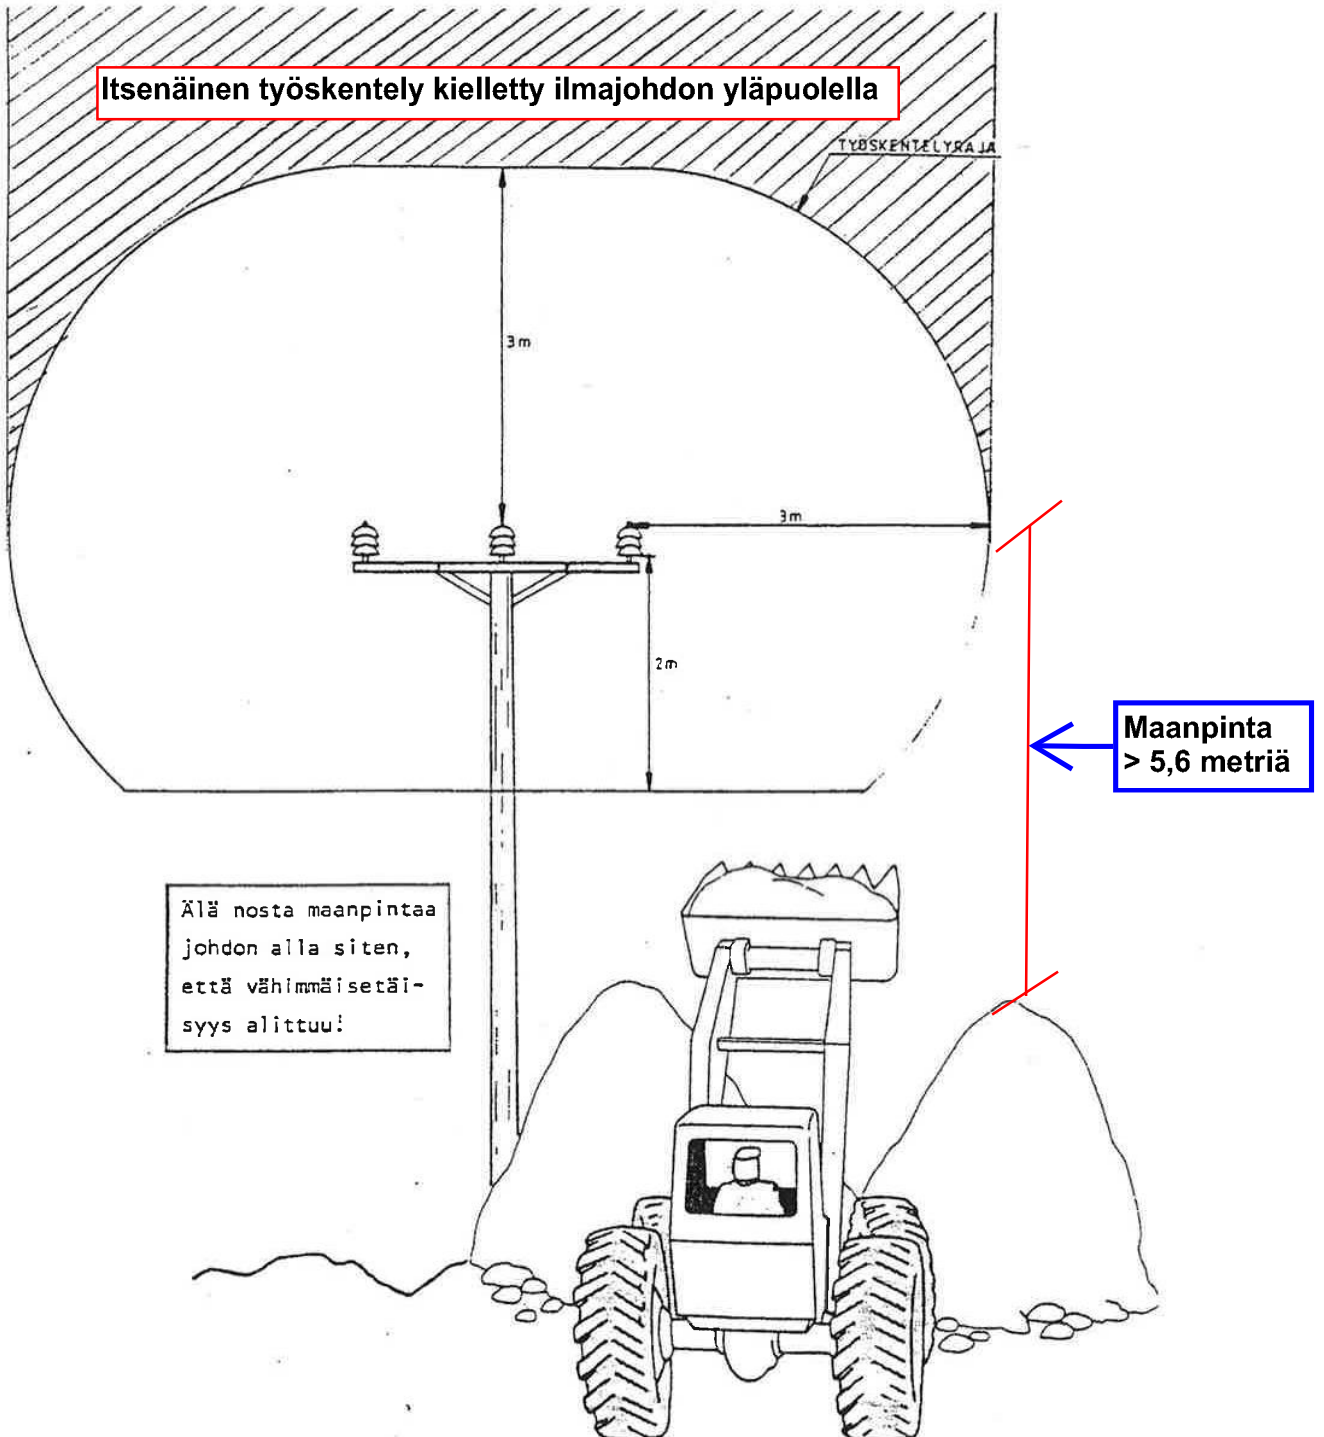

Kuva 12. Vähimmäisetäisyydet työskenneltäessä 20 kV avojohdon läheisyydessä kaivinkoneella, puominosturilla tms. Viivoitetulla alueella sallitaan vain lyhytaikainen työskentely sähkölaitoksen edustajan valvonnassa